


© Amedia Luxury Suites



AMEDIA LUXURY SUITES

Evangelimanngasse 6
 8010 Graz
 T +43 316 258 555
graz.luxurysuites@amediahotels.com
<https://amediahotels.com>

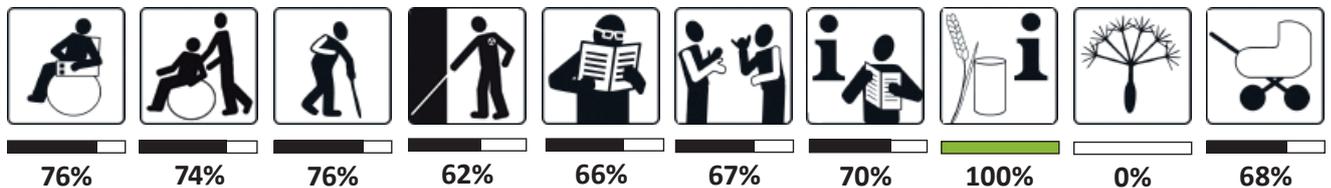

Luxus und Barrierefreiheit in bester Lage: Das Amedia Luxury Suites liegt zwischen Stadthalle und Merkur-Arena. Die nächste Straßenbahnhaltestelle ist nur wenige Meter entfernt.

Das Hotel bietet zwei barrierefreie Suiten. Sie befinden sich im Erdgeschoss und verfügen jeweils über eine eigene Terrasse, die über eine kleine Schwelle von 2,5 cm zu erreichen ist. Die barrierefreien Suiten selbst sind über eine Rampe zugänglich. Sie sind mit einer Küchenzeile (Höhe 85 cm, nicht unterfahrbar, Mikrowelle auf 140 cm Höhe) und einem unterfahrbaren Esstisch ausgestattet.

In der Dusche und im WC gibt es Haltegriffe und eine Notglocke; eine weitere Notglocke findet sich neben dem Bett.

Der Zugang von der hoteleigenen Tiefgarage und der Haupteingang sind barrierefrei. Auch der Nacheingang ist barrierefrei, das Kartenlesegerät befindet sich in einer Höhe von 110 cm.

Das Personal ist sehr freundlich und hilfsbereit. Beim Frühstücksbuffet werden gerne Produkte für Menschen mit Nahrungsmittelallergien bereitgestellt.

Ein barrierefreies WC befindet sich direkt neben dem Frühstücksraum.

Wer außerhalb der Rezeptionsöffnungszeiten anreist, kann rund um die Uhr am Automaten einchecken. Dieser ist allerdings nur bedingt barrierefrei (Bedienhöhe bis zu 125 cm, Touchscreen).

Nach einem langen Arbeitstag lässt es sich in der Sauna im 5. Stock wunderbar entspannen. Der Saunabereich ist nur eingeschränkt barrierefrei und für Menschen im Rollstuhl schwer nutzbar.

Partnerhunde sind herzlich willkommen, es gibt sogar eine eigene „Hundewaschbar“ im Freien.

Eine kostenlose Internetverbindung im Haus ist selbstverständlich.

ERREICHBARKEIT

Erreichbarkeit Öffentliche Verkehrsmittel

Bitte benutzen Sie den Routenplaner der Verbundlinie Steiermark:

<https://verkehrsauskunft.verbundlinie.at/>

INFORMATIONEN FÜR ROLLSTUHLFAHRER UND PERSONEN MIT MOBILITÄTSBEEINTRÄCHTIGUNG

Tiefgarage

- hoteleigene Parkplätze in der Tiefgarage, **kein gekennzeichnete Behindertenparkplatz**
- Einfahrtstor öffnet automatisch; Öffnungsschnur innen vom Rollstuhl bzw. Auto aus bedienbar
- Parkplatz eben, Bodenbelag gut berollbar, Gehweg vom Stellplatz stufenlos erreichbar

Tür von Tiefgarage zu Lift/Stiegenhaus

- lichte Durchgangsbreite 90 cm, schwellenlos
- mehrere einander überlappende Schmutzfangmatten, **nicht gut berollbar**
- Drehflügeltüre, nicht automatisiert, leicht zu öffnen, schwingt nicht durch
- auf Öffnungsseite der Tür Anfahrbereich von mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite 150 x 120 cm
- Türdrücker in Normhöhe (85 - 110 cm), auf Schließseite horizontaler Zuziehgriff
- auf Öffnungs- und Schließseite der Tür neben dem Türgriff mind. 50 cm Anfahrbereich gegeben
- **Türschließer**, da Brandschutztür

HOTELEINGANG VON TIEFGARAGE KOMMEND

- über Lift von Tiefgarage erreichbar
- Drehflügeltür, nicht automatisiert
- 90 cm Durchgangslichte, **zweischwellig (0,5 und 2,5 cm)**
- **Tür sehr schwer zu öffnen**, Kraftaufwand entspricht **4,55 kg** (Norm max. 2,5 kg); **Türschließer**
- auf Öffnungsseite der Tür Anfahrbereich von mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite 150 x 120 cm
- auf Öffnungs- und Schließseite der Tür neben dem Türgriff mind. 50 cm Anfahrbereich **nicht gegeben**

HAUPTINGANG UND EMPFANG

- barrierefreier Eingang = Haupteingang
- Zugang gut berollbar (Asphalt), **Gefälle bis zu 6,7%** (Norm max. 3%)
- Eingang überdacht und frei von Hindernissen
- Drehflügeltüre, lichte Durchgangsbreite 114 cm
- **Türanschlag 1,5 cm** (keine zweiseitige Schwelle)
- automatisierte Türe, **öffnet nicht vorzeitig**, schließt zeitverzögert
- Schwenkbereich am Boden **nicht markiert**
- auf Öffnungsseite der Tür Anfahrbereich von mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite 150 x 120 cm
- auf Öffnungs- und Schließseite der Tür neben dem Türgriff mind. 50 cm Anfahrbereich gegeben
- Schmutzfangmatte gut berollbar
- **Türglocke bzw. Gegensprechanlage zu hoch** (134 cm statt max. 110 cm), wird jedoch während Rezeptionsöffnungszeiten nicht benötigt
- Rezeption völlig eben bzw. mit Lift erreichbar, ausreichend Platz im Wartebereich
- Rezeption nicht höher als 85 cm Höhe, unterfahrbar
- Bankomat-/Kreditkartengerät in Normhöhe
- Sitzmöglichkeiten vorhanden: mit Rückenlehnen und stabilen Armlehnen, Sitzfläche **42 cm hoch** (Norm 46-50 cm)



Haupteingang



Rezeption



Lobby

NACHTINGANG (NEBEN DEM HAUPTINGANG)

- Eingang völlig eben, überdacht
- Kartenleser in Normhöhe
- Drehflügeltüre, lichte Durchgangsbreite 116 cm, schwellenlos
- Tür leicht zu öffnen; **Türschließer**
- auf Öffnungsseite **Knaufgriff**, in Normhöhe;
- auf Öffnungsseite der Tür Anfahrbereich von mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite 150 x 120 cm
- auf Öffnungs- und Schließseite der Tür neben dem Türgriff mind. 50 cm Anfahrbereich gegeben
- Schmutzfangmatte innen **nicht gut berollbar**

Check-in Automat

- Bewegungsfläche von 150 x 150 cm vor Automat **nicht ganz gegeben** (Breite nur 124 cm)
- zumindest mit dem Fußteil eines Rollstuhls unterfahrbar
- Bedienelemente in Höhe von **bis zu 125 cm** (Norm 80 – 110 cm)

LIFT

- schwellenlos erreichbar
- Bewegungsfläche beim Ein- und Ausstieg mind. 150 x 150 cm
- Fahrkorb 110 x 140 cm, Türlichte 90 cm
- Türen öffnen und schließen automatisch, Lichtschranken auf max. 100 cm
- keine abwärtsführende Treppe gegenüber Schachttür
- Handlauf vorhanden, Spiegel gegenüber Lifttür vorhanden
- Druckknöpfe in Normhöhe
- Bei den Liftausstiegen Orientierungs- bzw. Fluchtplan


TREPPENHAUS

- Stufen alle gleich hoch (max. 16 cm), mind. 30 cm tief, 139,5 cm breit, geradläufig
- Handlauf beidseitig in Höhe zw. 85 – 90 cm, sicher umgreifbar, mit abgerundetem Querschnitt (Durchmesser allerdings etwas kleiner als Norm)
- Handlauf innen durchläufig, außen in den Stockwerken unterbrochen
- Handläufe werden meistens an den Enden mind. 30 cm weitergeführt

SUITE NR. 002

Zugang

- Weg gut berollbar, nicht immer 150 cm breit
- **nicht frei von Hindernissen** (Säulen), aber Durchgangsbreite von 90 cm gewährleistet
- 3 Stufen, mind. 30 cm tief, max. 16 cm hoch **(nicht alle Stufen gleich hoch, nicht gleich breit)**
- umfahrbar über Rampe (3,6% Längsgefälle, max. 2% Quergefälle)
- Rampe geradläufig, mind. 120 cm breit, am Anfang und Ende mind. 150 x 150 cm Bewegungsfläche
- Rampe gut berollbar; **kein Handlauf**

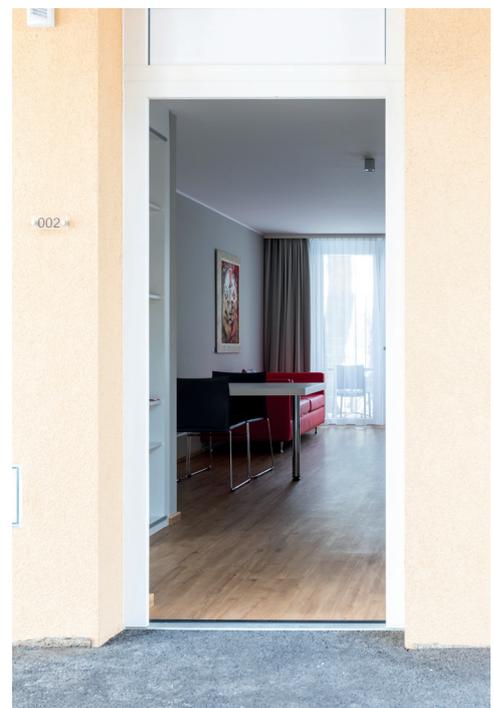

Zugang barrierefreie Suite

Tür

- Drehflügeltür, mind. 90 cm Durchgangsbreite, nicht selbstschließend
- auf Öffnungsseite der Tür Anfahrbereich von mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite 150 x 120 cm
- auf Öffnungs- und Schließseite der Tür neben dem Türgriff mind. 50 cm Anfahrbereich gegeben
- **Türanschlag 2 cm** (keine zweiseitige Schwelle); leicht zu öffnen
- Türgriff (kein Dreh- oder Muschelgriff) in Höhe zw. 85 - 110 cm
- auf Schließseite horizontaler Zuziehgriff
- Tür leicht zu öffnen, kein Türschließer



Suite 002

Zimmer

- freier Platz neben dem Bett: auf einer Seite 97 cm (ÖNorm mind. 120 cm), aber Bett kann verschoben werden
- Durchgangsbreiten im Zimmer mind. 120 cm
- **Betthöhe 60 cm** (Norm: 45 - 50 cm), **nicht unterfahrbar**
- Bewegungsfläche vor dem Fenster mind. 150 x 150 cm
- Fenstergriff in max. 110 cm Höhe
- Licht und Notglocke können vom Bett aus bedient werden
- Lichtschalter in Höhe von 85 – 110 cm, Kleiderhaken in **135 cm Höhe**
- eigene Terrasse, ebenerdig (Zugang **4 cm Schwelle**), freie Bewegungsfläche mind. 150 cm



Suite 002

BADEZIMMER SUITE 002

Bewegungsfläche von 150 x 150 cm gegeben

Tür

- Drehflügeltür, nicht durchschwingend, nicht selbstschließend;
- leicht zu öffnen, kein Türschließer
- 90 cm breit, keine Schwellen
- auf Öffnungsseite der Tür Anfahrbereich von mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite 150 x 120 cm
- auf Öffnungs- und Schließseite der Tür neben dem Türgriff mind. 50 cm Anfahrbereich gegeben
- Türgriffe (keine Dreh- oder Muschelgriffe) in Höhe zw. 85 – 110 cm
- Tür geht nach außen auf und ist im Notfall von außen entriegelbar



Badezimmer: Suite 002



Badezimmer: Suite 002

Dusche

- Duschplatz berollbar, schwellenlos; Fläche neigt sich etwas in Richtung Wand
- Bewegungsfläche in der Dusche 134 x 156 cm
- keine Duschplatzabtrennung
- waagrecht Haltegriff in 88,5 cm Höhe (Norm 75-85 cm), auf erster Wandseite mind. 50 cm lang, auf zweiter Wand mind. 90 cm lang
- lotrechter Haltegriff in 75 – 85 cm Abstand zur Ecke angebracht, reicht bis zu einer Höhe von mind. 150 cm
- mobiler Duschhocker vorhanden, Sitzhöhe verstellbar; Sitzfläche etwas kleiner als 40 x 40 cm
- Höhenverstellbare Schlauchbrause (jedoch erst ab 109 cm Höhe verstellbar, statt 75 cm)
- Duscharmatur in 80 – 110 cm Höhe, **nicht als Einhebel ausgeführt**
- Bedienhöhen von Ausstattungselementen in Normhöhe (80 – 110 cm)
- Notglocke im Duschbereich vorhanden

WC

- WC **43 cm hoch** (Norm: 46 – 48 cm), **keine Rückenstütze** vorhanden
- WC von beiden Seiten anfahrbar, auf einer Seite 90 cm Platz
- vor der WC-Schale **112 cm Platz** (Norm mind. 120 cm)
- Abstand der WC-Vorderkante zur Rückwand 70 cm
- beidseitige, waagrechte, aufklappbare Haltegriffe in 75 – 85 cm Höhe, lichter Abstand 60 cm (Norm 65 – 70 cm)
- Haltegriffe sind sicher befestigt und leicht bedienbar
- ragen mind. 15 cm über die Vorderkante des WCs hinaus
- WC-Papier ist vom WC aus sitzend erreichbar
- WC-Spülung in Normhöhe (80 – 110 cm)
- Notglocke vom WC aus sitzend erreichbar

Waschbecken

- in 85 cm Höhe, freie Höhe darunter mind. 70 cm; Tiefe Norm
- unterfahrbare Breite von mind. 100 cm
- Bewegungsfläche vor Waschbecken 150 x 150 cm
- Mittelachse des Waschbeckens zur angrenzenden Wandfläche mind. 50 cm
- Flachputzsiphon, nicht aus Kunststoff oder Porzellan
- Einhebelarmatur
- Spiegel reicht bis zur Waschbeckenunterkante
- Lichtschalter und Ausstattungsgegenstände in Höhe zw. 85 – 110 cm

FRÜHSTÜCKSRaum

- Zugang vom Zimmer aus über eine Rampe erreichbar
- Tischhöhe max. 85 cm, unterfahrbar in einer Höhe von 70 – 76 cm
- in der Tiefe nicht mind. 60 cm unterfahrbar wegen **Mittelfuß**
- zwischen den besetzten Stühlen ist mind. 100 cm Platz
- Sitzmöglichkeiten mit stabilen Arm- und Rückenlehnen, Sitzhöhe in Norm
- Frühstücksbuffet (mit Bedienung); davor mind. 120 cm Platz
- Speisen werden auf max. 120 cm Höhe präsentiert (außer Tee- und Kaffeemaschine)
- Speisen im Greifbereich von 40 – 70 cm
- Gastgarten/Freifläche barrierefrei zugänglich
- Kinderstühle vorhanden
- Garderobe: Haken in Höhe zwischen 80 und 120 cm



Frühstücksraum/Lobby




Frühstücksraum /Lobby

BARRIEREFREIES WC ALLGEMEIN (neben dem Frühstücksraum; unisex)

Tür zum WC-Raum

- Zugang eben und stufenlos
- Drehflügeltür, 90 cm breit, keine Schwellen; leicht zu öffnen, kein Türschließer
- Türdrücker in Normhöhe (85 – 110 cm), auf Schließseite horizontaler Zuziehgriff
- auf Öffnungsseite der Tür Anfahrbereich von mind. 200 x 150 cm **nicht ganz gegeben** (nur 200 x 141 cm), auf Schließseite 150 x 120 cm gegeben
- auf Schließseite der Tür neben dem Türgriff mind. 50 cm Anfahrbereich gegeben, auf Öffnungsseite **nur 26 cm**

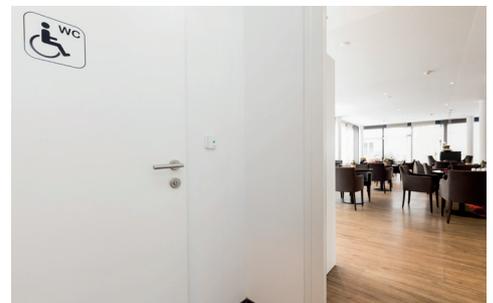

allgemeines barrierefreies WC

WC Tür

- Drehflügeltür, 90 cm lichte Breite, keine Schwellen; leicht zu öffnen
- auf Öffnungsseite der Tür Anfahrbereich von mind. 200 x 150 cm **nicht gegeben** (nur 150 x 150 cm), auf Schließseite 150 x 120 cm **nicht ganz gegeben** (Breite 110 cm)
- auf Öffnungsseite der Tür neben dem Türgriff mind. 50 cm Anfahrbereich gegeben, auf Schließseite **nicht** (Waschbecken gleich daneben)
- Türdrücker in Normhöhe (85 – 110 cm), auf Schließseite horizontaler Zuziehgriff
- Tür geht nach außen auf; kann im Notfall von außen geöffnet werden

WC

- Bewegungsfläche im WC-Raum 135 x 180 cm (Norm 150 x 150 cm)
- vor der WC-Schale 80 cm Platz zum Anfahren
- WC von links befahrbar, mind. 90 cm Platz
- Sitzhöhe Norm (46 – 48 cm), keine Rückenstütze
- Abstand der Vorderkante des WCs zur Rückwand 70 cm
- beidseitige, waagrechte Haltegriffe, in 75 – 85 cm Höhe, Abstand 76 cm (Norm 65 – 70 cm)
- zusätzlicher lotrechter Haltegriff
- Haltegriff auf der Anfahrseite aufklappbar
- WC-Papier, Spülung und Notglocke vom WC aus sitzend erreichbar

Graz Tourismus und Stadtmarketing GmbH
 Messeplatz 1/Messeturm
 8010 Graz | Austria
 T +43 316 8075 0
www.graztourismus.at



allgemeines barrierefreies WC

Waschbecken

- Oberkante in 85 cm Höhe; unterfahrbare Höhe mind. 70 cm, Breite mind. 100 cm
- Bewegungsfläche vor Waschbecken **130 x 150 cm** (Norm mind. 150 x 150 cm)
- Mittelachse des Waschbeckens zur angrenzenden Wandfläche mind. 50 cm
- Flachputzsiphon, **nicht aus Kunststoff**
- Einhebel- bzw. berührungslose Armatur
- Spiegel reicht bis zur Waschbeckenunterkante
- Papierhandtücher in 120 cm Höhe (Norm 80 – 110 cm)

WELLNESSBEREICH (5. STOCK)

mit Lift erreichbar

Eingangstür

- Drehflügeltür, schwingt nicht durch, leicht zu öffnen, schließt nicht von selbst
- Türbreite 90 cm, **Türanschlag zweischwellig (2,5 cm hoch)**
- auf beiden Seiten der Tür mind. 120 x 120 cm Anfahrbereich, jedoch weniger als 150 x 150 cm
- Türgriffe (keine Dreh- oder Muschelgriffe) in Normhöhe (85 – 110 cm Höhe)
- auf Öffnungsseite neben Türgriff **weniger als 50 cm seitlicher Anfahrbereich**

Tür (innen)

- Drehflügeltür, schwingt nicht durch, leicht zu öffnen, schließt nicht von selbst
- Türbreite 80 cm, schwellenlos
- auf beiden Seiten der Tür mind. 120 x 120 cm Anfahrbereich, jedoch **weniger als 150 x 150 cm**
- Türgriffe (keine Drehgriffe) in Normhöhe (85 – 110 cm Höhe)
- auf Schließseite neben Türgriff **weniger als 50 cm seitlicher Anfahrbereich**

Saunatür

- Drehflügeltür, schließt nicht von selbst, leicht zu öffnen
- Türbreite 68cm (Norm 80 cm), schwellenlos
- auf beiden Seiten der Tür **weniger als 120 x 120 cm Platz**
- auf Schließseite neben Türgriff **weniger als 50 cm seitlicher Anfahrbereich**

Sauna

- Weg im Saunabereich **nur 90 cm breit** (Norm 100 cm)
- Bewegungsfläche **weniger als 120 x 120 cm**
- unterste Sitzbank **66,5 cm hoch** (Norm 45 – 50 cm) und mind. 50 cm tief
- **Alarmknopf nicht vom Sitzen aus erreichbar**
- Fläche am Boden zwischen Sitzbank und Ofen **nur 80 cm tief** (Norm 100 cm)
- **keine Möglichkeit zur Desinfektion** von Rollstühlen
- **keine Handläufe** vorhanden

INFORMATIONEN FÜR BLINDE UND SEHBEHINDERTE PERSONEN

TIEFGARAGE

Tür von Tiefgarage zu Lift/Stiegenhaus

- Drehflügeltüre, nicht automatisiert, schwingt nicht durch
- Tür und auch Türdrücker heben sich **nicht kontrastreich** von den angrenzenden Bauteilen ab
- **keine taktilen Bodenleitlinien** vorhanden

Hoteleingang von Tiefgarage kommend

- Eingang leicht auffindbar, Türdrücker hebt sich kontrastreich von angrenzenden Bauteilen ab
- **Tür sehr schwer zu öffnen**, Kraftaufwand entspricht **4,55 kg** (Norm max. 2,5 kg);
- **Türschließer**

HAUPTINGANG UND EMPFANG

- Eingang überdacht und frei von Hindernissen
- **keine taktilen Bodenleitlinien**
- automatisierte Drehflügeltüre, **öffnet nicht vorzeitig**, schließt zeitverzögert
- Schwenkbereich am Boden **nicht markiert**
- Tür aus Glas, **nicht ausreichend kontrastierend markiert**
- **Rezeption nicht taktil auffindbar**
- Serviceschalter blendfrei und dem Nutzungsbereich entsprechend beleuchtet

NACHTINGANG

- leicht auffindbar, jedoch **keine taktilen Bodenleitlinien**
- Drehflügeltür, nicht automatisiert
- Check-in Automat: nicht alle Bedienelemente taktil erkennbar

LIFT

- Druckknöpfe in unmittelbarer Nähe der Lifttür
- Druckknöpfe innen und außen tastbar, innen in Braille
- Druckknopf für Gebäudeausgang hervorgehoben
- Anzeige beim Lift nicht gut lesbar
- Betätigen der Druckknöpfe innen und außen hörbar bestätigt
- akustisches Signal beim Ankommen des Lifts in der Haltestelle
- **keine akustische Ansage im Lift**

TREPPENHAUS

- Stufen alle gleich hoch (max. 16 cm), mind. 30 cm tief, 139,5 cm breit, geradläufig
- Handlauf beidseitig in Höhe zw. 85 – 90 cm, sicher umgreifbar, mit abgerundetem Querschnitt (Durchmesser allerdings etwas kleiner als Norm)
- Handlauf innen durchläufig, außen in den Stockwerken unterbrochen
- Handläufe werden meistens an den Enden mind. 30 cm weitergeführt
- An- und Austrittsstufe **nicht farblich kontrastierend** gestaltet

BARRIEREFREIES WC ALLGEMEIN

(neben dem Frühstücksraum; unisex)

- keine taktilen Bodenleitlinien zum WC
- Drehflügeltür, schwingt nicht durch, kein Türschließer
- WC-Tür geht nach außen auf
- Notglocke vom WC aus sitzend erreichbar, **nicht taktil erfassbar**

FRÜHSTÜCKSRaum

- **keine Tische mit ausreichender Lärminderung** vorhanden

ZIMMER 002

- Zugang von außen, kein taktiler Bodenleitsystem
- Gehwegbegrenzungen leicht und sicher wahrnehmbar
- Hindernisse am Weg (Säulen) **nicht ausreichend markiert**
- Weg durchgängig beleuchtet
- Zimmertür ist Drehflügeltür, kein Türschließer
- Tür hebt sich außen kontrastreich von der Umgebung ab (Innen nicht)
- Notrufanlage im WC **nicht taktil erfassbar**
- hörbares Alarmsystem im Bad

WELLNESSBEREICH/SAUNA (5. STOCK)

- mit Lift erreichbar
- alle Türen Drehflügeltüren, keine Selbstschließer
- **keine taktilen Bodenleitlinien**
- Saunatur aus Glas, **nicht ausreichend markiert**

ORIENTIERUNG

- Orientierungs- bzw. Fluchtplan bei den Liftausstiegen
- kein taktils Leitsystem
- Raumbeschriftungen/Geschoßbezeichnungen **nicht taktil**
- Beschilderungen groß und kontrastreich, gut ausgeleuchtet

INFORMATIONEN FÜR HÖRBEHINDERTE UND GEHÖRLOSE PERSONEN

- an Rezeption **keine** induktive Höranlage (jedoch Papier und Stift vorhanden)
- Lift: Betätigen der Druckknöpfe innen und außen sehbar bestätigt; auch Notruf optisch bestätigt
- im Frühstücksraum auch Tische mit blendfreier Beleuchtung
- im Zimmer optisches Alarmsystem (nicht jedoch im Bad)
- Telext vorhanden
- **kein Gehörlosenkoffer** vorhanden
- Beschilderungen groß und kontrastreich, gut ausgeleuchtet
- Orientierungs- bzw. Fluchtplan bei den Liftausstiegen

INFORMATIONEN FÜR ALLERGIKER

- Frühstücksraum frei von staubanfälligen Teppichen, Polstermöbeln, Vorhängen
- im Zimmer staubanfällige Vorhänge (jedoch keine Teppiche)
- auf Anfrage auch Angebote für Nahrungsmittelallergiker
- Personal weiß über Zutaten der Speisen Bescheid und ist durch Ernährungsberater geschult

Stand: März 2022, alle Angaben ohne Gewähr

Quelle: http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu/de/Betriebe/?xt=CEDOSCheckResults&xtMethod=showDataset&cat_id=1535&tobj_id=3010